

Scout

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/4

DTSC nr. 161/07.02.2019

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Electroventile cu doua si trei cai”.

— Reluare

II.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1.

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSELE SOLICITATE

III.1. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă produsele solicitate

Electroventilele sunt necesare pentru instalatiile de gaz de ardere, aerisire de la EPA, la clapetii de la boylerele grupurilor energetice nr. 1 si nr. 2 din Sucursala Electrocentrale Craiova II.

III.2. Specificații tehnice minimale

1. Electroventil cu 3 cai cu comanda directa pentru gaz natural; Dn 15; Pn 10; racord ½; tensiune de alimentare 220 Vcc (VEM 1510-KE275) (sau echivalent);
2. Electroventil cu 3 cai cu comanda directa pentru gaz natural; Dn 15; Pn 10; racord ½; tensiune de alimentare 24 Vcc ;
3. Electroventil cu 3 cai cu comanda directa pentru gaz natural; Dn 15; Pn 10; racord ½; tensiune de alimentare 220 Vca ;
4. Electroventil cu 2 cai cu comanda directa Dn 25; Pn 10; racord 1”; tensiune de alimentare 220 Vcc.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o licență de fabricatie sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurință tipul de produs din punct de vedere conceptual si functional. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mentiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor oferate cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Standarde și prescripții de referință:

Se vor avea în vedere respectarea următoarelor normative, standarde (sau echivalente):

- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale;
- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport;
- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanța Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 2/4

- Legea nr. 449/2003, cu modificările aduse prin următoarele acte: OUG nr. 174/2008; OUG nr. 34/2014; Ordonanța Guvernului nr. 9/2016, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsele corespunzător pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală – Sucursala Electrocentrale Craiova II.

Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției răman în proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele vor fi marcate (ștanțate) conform codurilor firmei producătoare și va avea aplicat distinct și vizibil marcajul CE.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul la beneficiar se efectuează de către ofertant.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

Produsele vor fi livrate la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- declarație de conformitate în copie conformă cu originalul din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia;
- certificat garanție; certificat de calitate;
- aviz de însoțire a mărfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de măsură și cantitatea;
- fișa tehnică;
- factura fiscală cu denumirea corectă a produselor (se va respecta denumirea din contract; nu se admit prescurtări).

Termen de livrare: - 30 zile de la data înregistrării contractului.

IV.2. Durată contract

- 60 zile de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

minim 12 luni de la data recepției produselor livrate.

Se precizează:

- termenul de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție este de 2 zile de la notificare;
- termenul de remediere pentru produsele la care au apărut neconformități în perioada de garanție, este de maxim 7 zile de la notificare;
- termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanție este de maxim 10 zile de la notificare;
- produsele care în perioada de garanție le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produselor.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/4

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

Propunerea tehnică va conține codul și producatorul produselor oferite, termenul de garanție și termenul de livrare.

Se va prezenta fisa tehnică (tradusă în limba română) pentru produsele oferite.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

În cazul în care produsele oferite diferă ca denumire sau codificare de cele existente în Anexa nr. 1, propunerea tehnică va conține un tabel de echivalență și interschimbabilitate între produsele oferite și cele specificate în Anexa nr. 1, semnat, cu asumare a răspunderii. Se vor avea în vedere caracteristicile tehnice, dimensionale și funcționale. Ofertantul va declara, în scris, pe proprie răspundere, ca produsul echivalent oferit corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, dimensionale și funcționale cu cel notat în Anexa nr. 1.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi întocmită în limba română.

Moneda de referință este „leul”.

Se va completa Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precizându-se pretul unitar lei/u.m. (cu două zecimale) și valoarea totală în lei fără TVA. În pretul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Produsele vor fi recepționate la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua de către comisia de recepție, la sediul beneficiarului, în urma prezentării de către furnizor a documentelor precizate la subcapitolul IV.1.

Nu se fac recepții parțiale.

Recepția se va efectua în termen de 2 zile lucrătoare de la livrare.

Pentru neconformitățile aparute la recepție se va proceda astfel:

* la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului; în termen de maxim 2 zile;

* furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:

- înlocuirea produsului cu deficiențe calitative; în termen de maxim 10 zile;

- executarea modificărilor necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

VII.2. Inspecții

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/4

Nu este cazul.

VII.3. Teste



Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul isi asuma responsabilitatea respectarii cu strictete a legislatiei in vigoare privind protectia mediului, a securitatii si sanatatii in munca, privind apararea impotriva incendiilor.

IX. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Listă de specificații tehnice/ denumire / cantități:
- Schita 1 –Electroventil cu trei cai
- Schita 2 –Electroventil cu doua cai

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director	Ștefan DINCĂ		11.02.2019
Vizat	Director Tehnic	Florin DIDĂ		11.02.19
Verificat	Sef Sectie PRAM-AMC	Ilie BEZNA		11.02.2019
	Șef Serviciu Electrotehnic și Automatizări	Ileana DRĂGHICI		11.02.2019
	Sef Laborator AMC	Ionut HOANCA		11.02.2019
Elaborat	Inginer Serviciul Electrotehnic și Automatizări	Adriana PETRIA		11.02.2019



Sucursala Electrocentrale Craiova II
 Serviciul Electrotehnic si Automatizari

Anexa nr. 1

Lista de specificații tehnice/ denumire / cantități

Achizitie “ Electroventile cu doua si trei cai ”


Nr. Crt.	Denumire produs /Caracteristici tehnice/Producator /Cod de referinta (sau echivalent)	U.M.	Necesar	Pret unitar lei (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)
1	Electroventil cu 3 cai cu comanda directa pentru gaz natural; Dn 15; Pn 10; racord ½; tensiune de alimentare 220 Vcc (VEM 1510-KE275) (sau echivalent)	buc	4		
2	Electroventilcu 3 cai cu comanda directa pentru gaz natural; Dn 15; Pn 10; racord ½; tensiune de alimentare 24 Vcc	buc	3		
3	Electroventilcu 3 cai cu comanda directa pentru gaz natural; Dn 15; Pn 10; racord ½; tensiune de alimentare 220 Vca	buc	4		
4	Electroventil cu 2 cai cu comanda directa Dn 25; Pn 10; racord 1"; tensiune de alimentare 220 Vcc	buc.	5		
TOTAL lei fara TVA					

Sef Laborator AMC- Ionut Hoanca

Sef Serviciu Electrotehnic si Automatizari - Ileana Draghici

Serviciu Electrotehnic si Automatizari - Adriana Petria

Schita 1

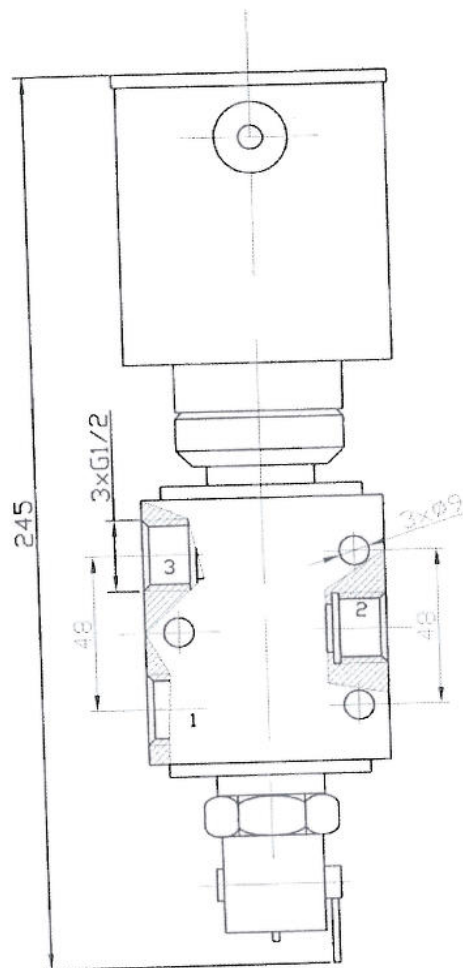


ELECTROVENTIL NI sau ND

Electroventil 3/2 Dn15 G1/2, NPT 1/2
 Tens alim 24Vcc(ca), 220Vcc(ca)
 Pres. lucru max. 10 bar
 Etansare: cauciuc/inox teflon/inox
 Durata de conectare: 100%
 Material corp: inox aust.
 dural



cu actiune manuala

Schitz 2

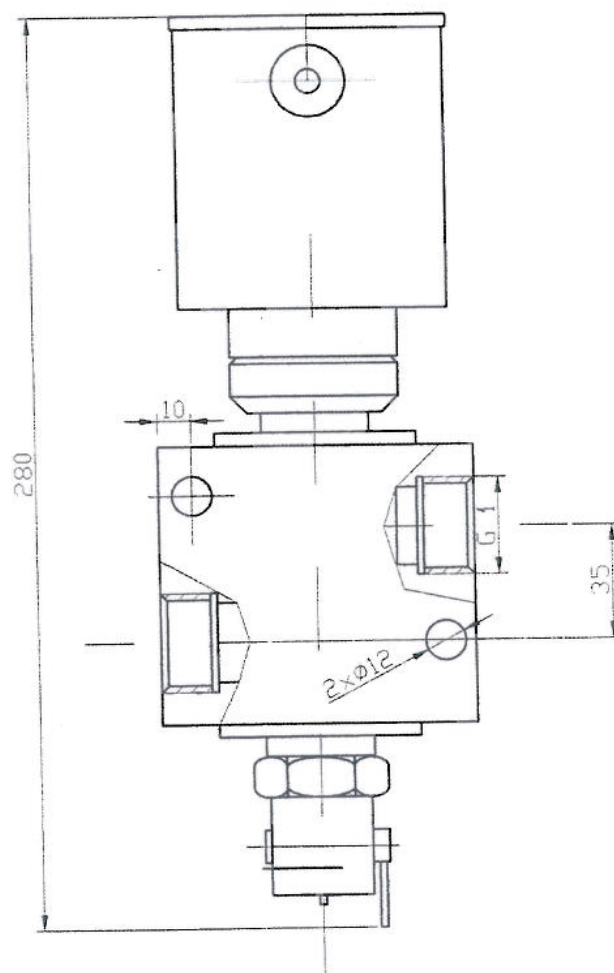

Electroventil 2/2 NI,ND,Dn 25
Tens alim 24Vcc(ca),220Vcc(ca)
Pres. lucru max. 10 bar
Etansare: cauciuc/inox
Durata de conectare:100%
Material corp: inox aust.
OL zincat